

## REFERENCES




Moyens Humains

Organigramme

Moyens Matériels

Références

- 2006 - 2007 - Maîtrise d'œuvre pour la neutralisation des captages des Vergnes et de Puy Garsault.
- Maître d'ouvrage : Ville d'Ambazac (87).
  - Montant des travaux : 601 536 € H.T.
  - Entreprises : SADE, Sources/Vigier.

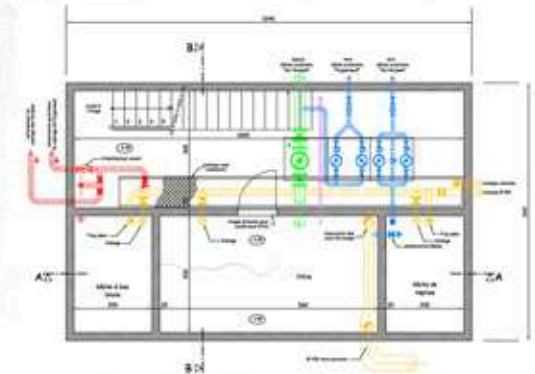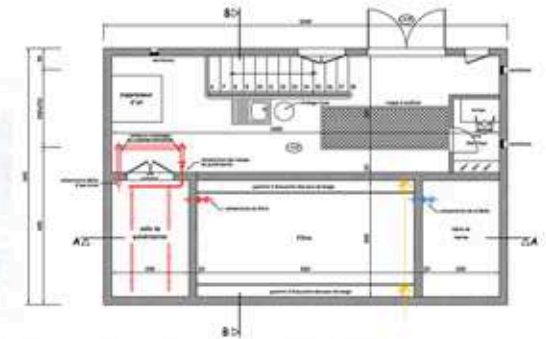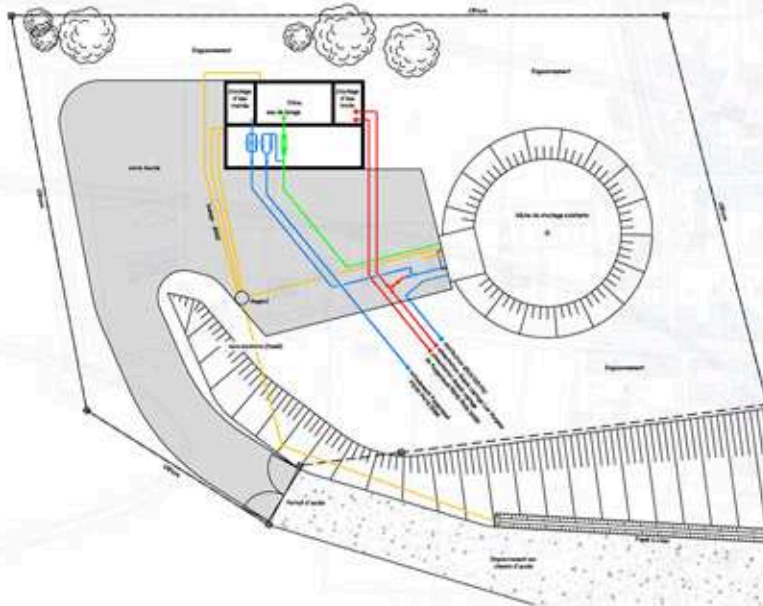

### Descriptif des travaux :

- Conduites de liaison entre les deux captages (2050 ml)
- Bâche d'eau brute avec pulvérisation
- Filtre à neutralite 30m<sup>3</sup>/h
- Bâche d'eau traitée avec pompage de reprise
- Désinfection U.V.
- Dispositif de lavage

Coupe de principe A-A

