

Quelques références - Traitement d'eau usée

- 2003 - 2004 - Maître d'œuvre pour la réalisation d'une unité de traitement des eaux usées de Port d'Envaux et Crazannes
- Maître d'ouvrage : Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime.
 - Montant des travaux : 456 000 € H.T.
 - Mission : AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR
 - Entreprise: HYDREL, SMBA Vigier


Moyens Humains



Organigramme



Moyens Matériels

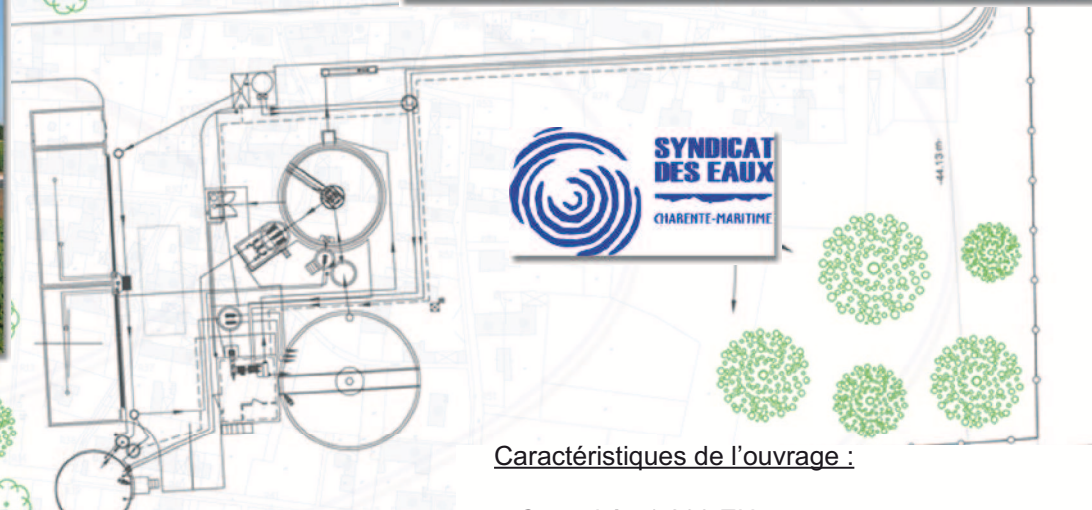

Caractéristiques de l'ouvrage :

- Capacité : 1 200 EH,
- Prétraitement par tamis rotatif et compacteur
- bassin d'aération de 232m³ et une turbine de 15Kw
- Clarificateur Ø 8m et ouvrages associés
- Traitement des sulfures par chlorure ferrique (cuve de 2m³)
- Silo de stockage (95m³) et aire de stockage couverte de boues déshydratées (100m²)
- local technique, VRD, clôture, engazonnement

Références

